

MARTELLLO DEMOLITORE

Rif.: 904-(IEC-11)-RPO-01

Marca:	DE WALT
Modello:	D25900 K-QS
Potenza:	1,50 KW
Dati fabbricante:	Lw(A): 105 dB

Accessorio:	punta l= 30 cm
Attività:	demolizione muro
Materiale:	mattoni pieni
Annotazioni:	

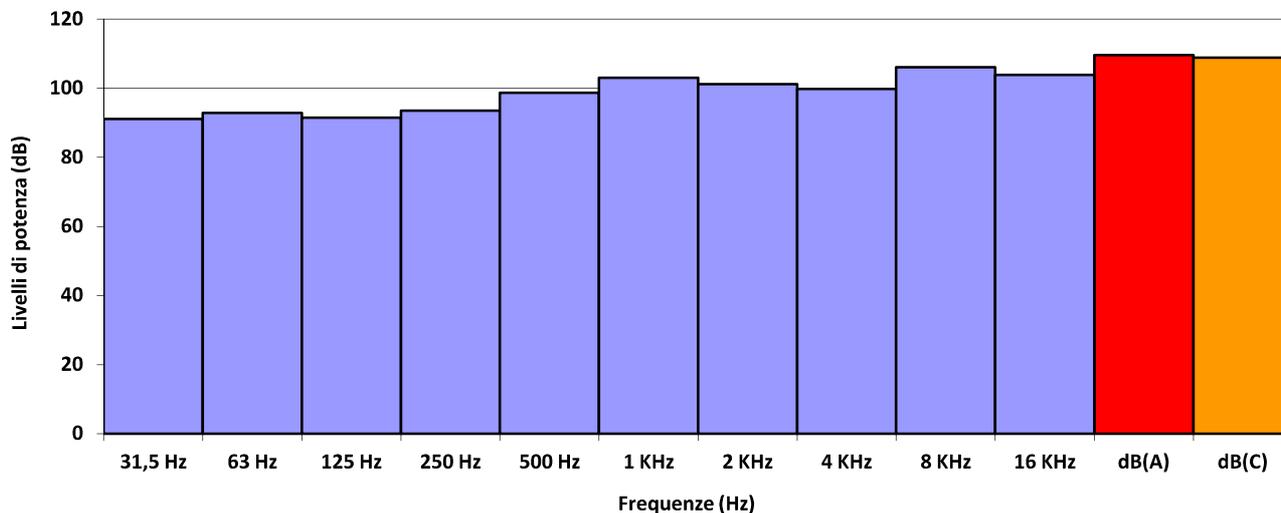
Data rilievo:	05.06.2009
----------------------	------------

POTENZA SONORA

L_w dB(A)	110
----------------------------	-----


ANALISI SPETTRALE

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
91,1	92,9	91,5	93,5	98,7	103,0	101,2	99,8	106,1	103,9	109,6	108,9


STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Bruel & Kjaer	2250		22/03/2009
Microfono Bruel & Kjaer	4189		22/03/2009

MARTELLINO DEMOLITORE

Rif.: 904-TO-1223-1-RPR-11

Marca:	DE WALT
Modello:	D25900 K-QS
Potenza:	1,50 KW
Anno produzione:	
Dati fabbricante:	LpA: 88,0 dB(A)

Accessorio:	
Attività:	demolizione battuto
Materiale:	cls
Annotazioni:	

Data rilievo: 05.06.2009

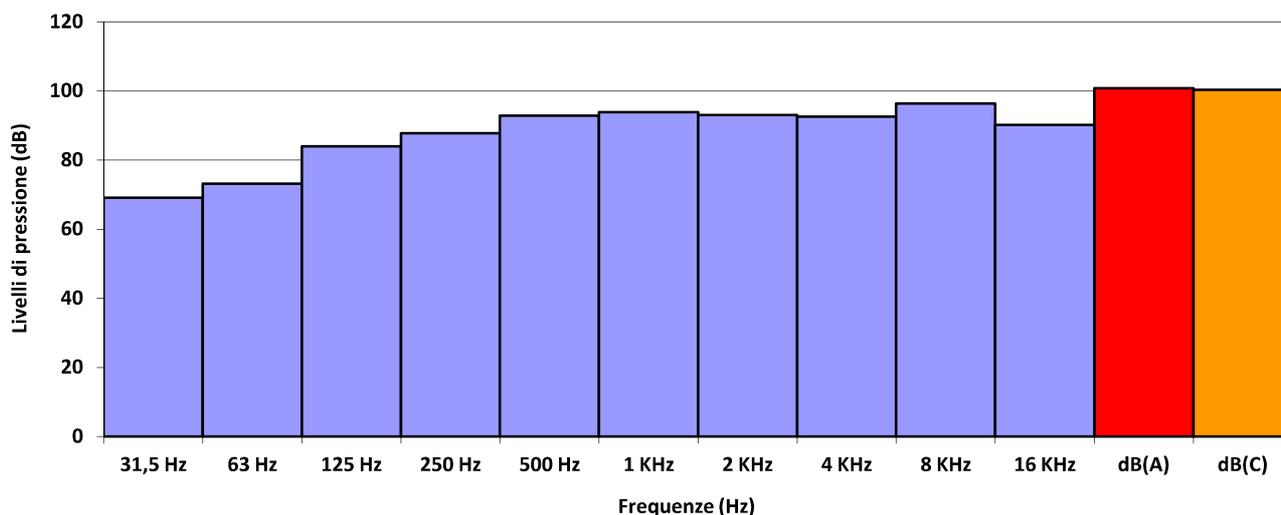
LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA
L_{Aeq} dB(A) 102,0

L_{Ceq} dB(C) 101,6

LIVELLO DI PICCO
L_{peak} dB(C) 128,5

ANALISI SPETTRALE

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
69,1	73,2	84,0	87,8	92,9	93,9	93,1	92,6	96,4	90,2	100,8	100,4


STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	05/11/2008
Microfono Svantek	SV 22	4011859	07/11/2008
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	07/11/2008

MARTELLLO DEMOLITORE

Rif.: 904-TO-704-1-RPR-11

Marca:	DE WALT
Modello:	D25900 K-QS
Potenza:	1,50 KW
Anno produzione:	2007
Dati fabbricante:	LpA: 88,0 dB(A)

Accessorio:	punta (300x20 mm)
Attività:	demolizione
Materiale:	cls
Annotazioni:	

Data rilievo:	23.10.2007
----------------------	------------

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

L_{Aeq} dB(A)	94,0
------------------------------	------

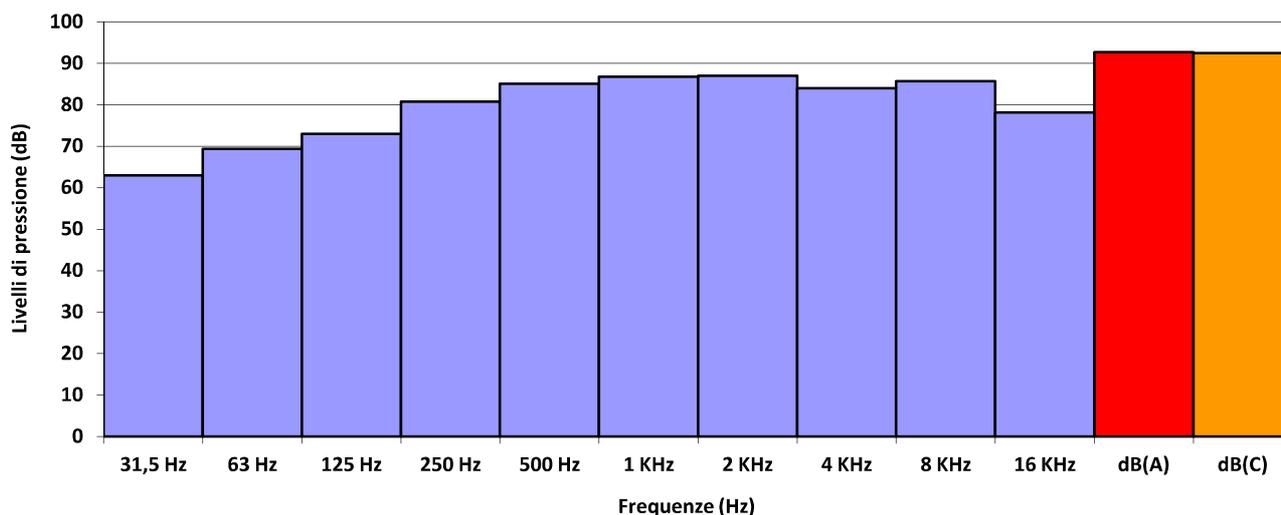
L_{Ceq} dB(C)	93,8
------------------------------	------

LIVELLO DI PICCO

L_{peak} dB(C)	121,4
-------------------------------	-------


ANALISI SPETTRALE

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
63,0	69,4	73,0	80,8	85,1	86,8	87,0	84,0	85,7	78,2	92,7	92,5


STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	25/06/2007
Microfono Svantek	SV 22	4011859	25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	05/12/2006