

**SEGA CIRCOLARE**

Rif.: 902-(IEC-6)-RPO-01

**Marca:** EDILSIDER

**Modello:** MASTER 03C MF

**Potenza:** 2,20 KW

**Dati fabbricante:**
**Accessorio:**
**Attività:** taglio

**Materiale:** asette legno

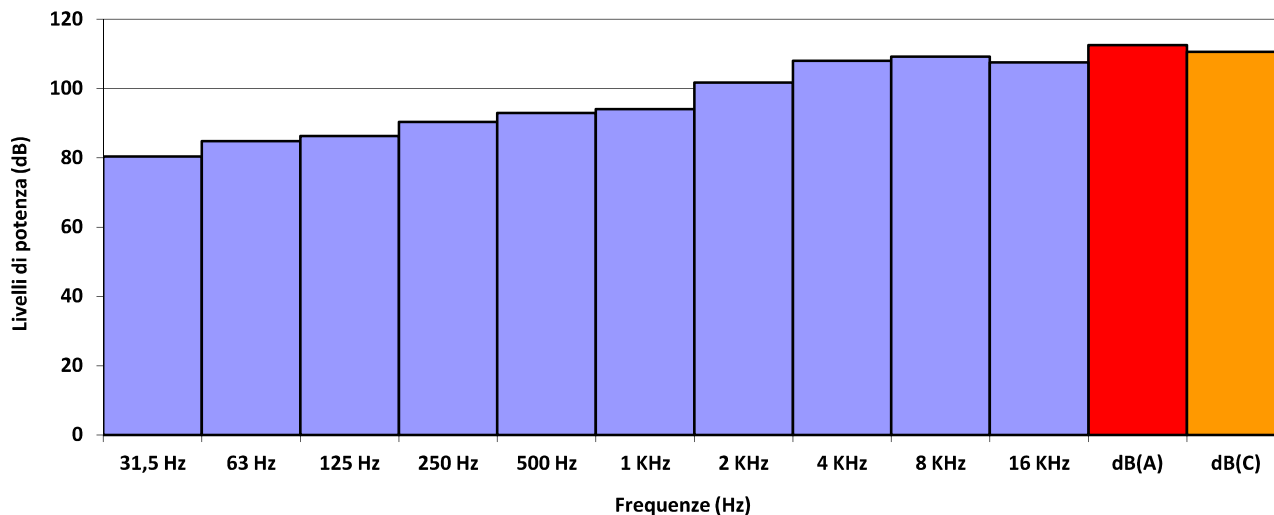
**Annotazioni:**
**Data rilievo:** 19.05.2009

POTENZA SONORA

**L<sub>w</sub> dB(A)** 113

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
80,4	84,8	86,3	90,4	93,0	94,1	101,7	108,0	109,2	107,6	112,6	110,6


**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Bruel & Kjaer	2250		22/03/2009
Microfono Bruel & Kjaer	4189		22/03/2009

**SEGA CIRCOLARE DA BANCO**

Rif.: 902-TO-1217-1-RPR-11

<b>Marca:</b>	EDILSIDER
<b>Modello:</b>	MASTER 03C MF
<b>Potenza:</b>	2,20 KW
<b>Anno produzione:</b>	2004
<b>Dati fabbricante:</b>	
<b>Accessorio:</b>	
<b>Attività:</b>	taglio
<b>Materiale:</b>	assette legno
<b>Annotazioni:</b>	
<b>Data rilievo:</b>	19.05.2009

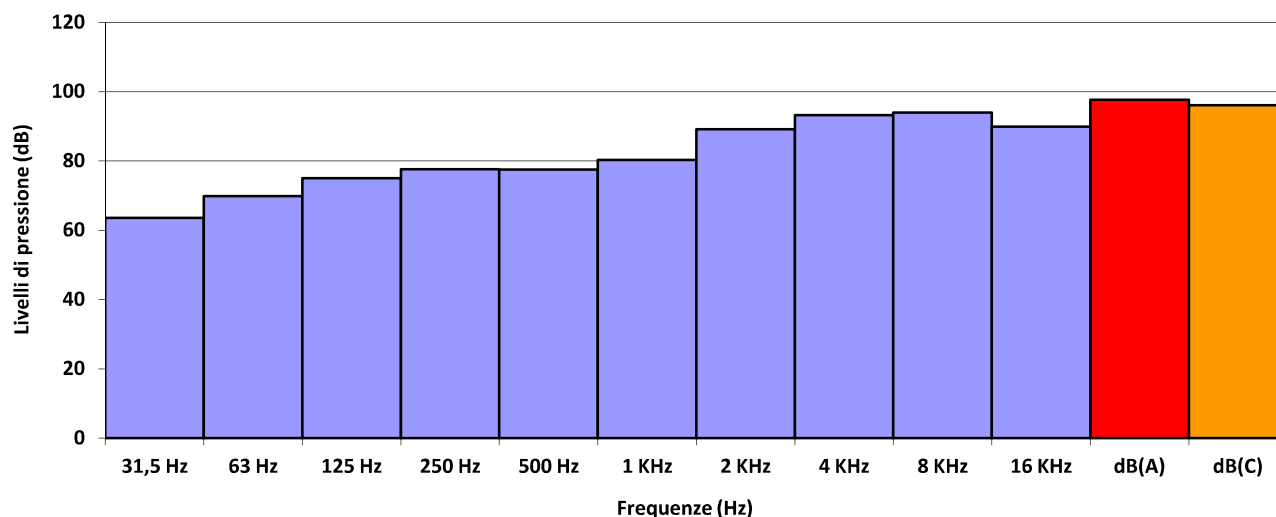

**LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA**
**L<sub>Aeq</sub> dB(A)** 99,0

**L<sub>Ceq</sub> dB(C)** 97,4

**LIVELLO DI PICCO**
**L<sub>peak</sub> dB(C)** 130,5

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
63,6	69,9	75,0	77,6	77,5	80,3	89,2	93,2	94,0	89,9	97,7	96,1


**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	05/11/2008
Microfono Svantek	SV 22	4011859	07/11/2008
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	07/11/2008