

**SMERIGLIATRICE**

Rif.: 930-(IEC-44)-RPO-01

<b>Marca:</b>	AEG
<b>Modello:</b>	WSA 1900
<b>Potenza:</b>	1,90 KW
<b>Dati fabbricante:</b>	Lw(A): 105 dB

<b>Accessorio:</b>	disco d= 230 mm
<b>Attività:</b>	taglio
<b>Materiale:</b>	ferro
<b>Annotazioni:</b>	

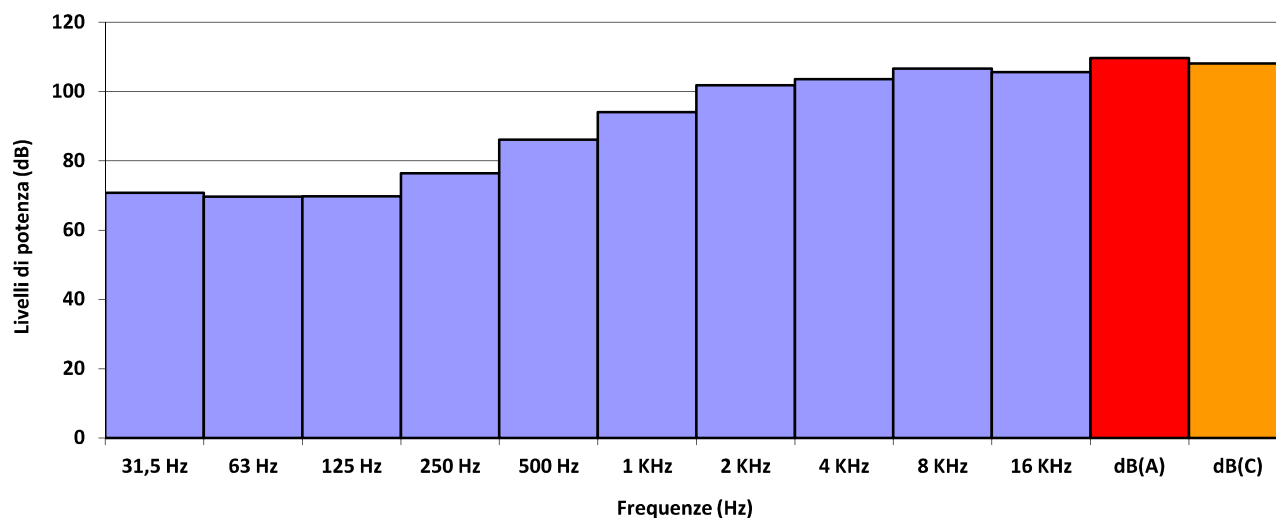
<b>Data rilievo:</b>	25.06.2009
----------------------	------------

POTENZA SONORA
----------------

<b>L<sub>w</sub> dB(A)</b>	110
----------------------------	-----

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
70,8	69,7	69,8	76,4	86,1	94,1	101,8	103,6	106,6	105,6	109,7	108,1

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Bruel & Kjaer	2250		22/03/2009
Microfono Bruel & Kjaer	4189		22/03/2009

**SMERIGLIATRICE**

Rif.: 930-TO-1241-1-RPR-11

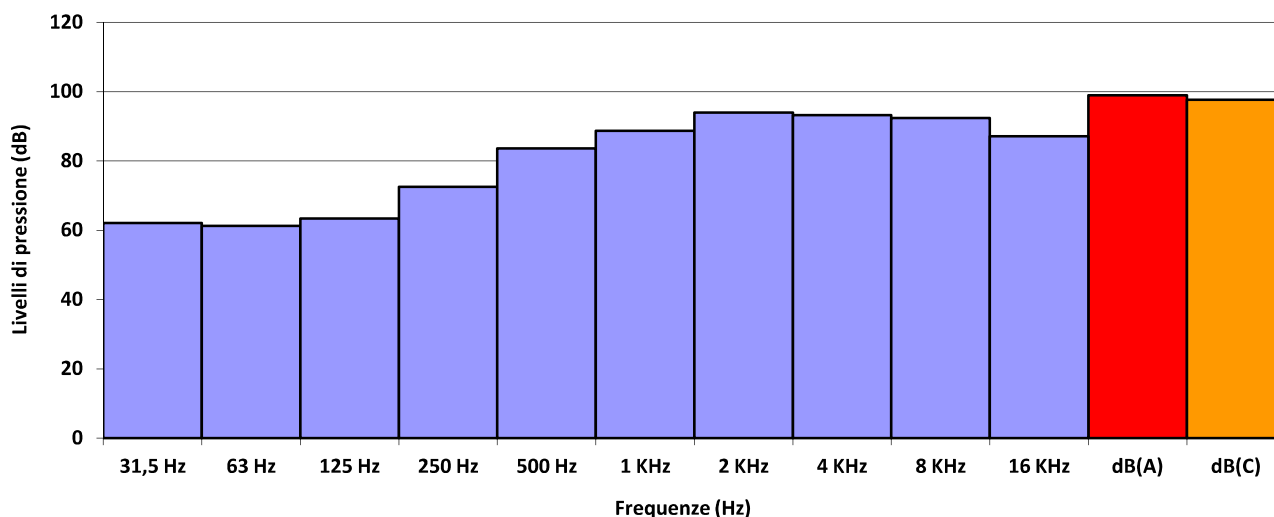
<b>Marca:</b>	AEG
<b>Modello:</b>	WSA 1900
<b>Potenza:</b>	1,90 KW
<b>Anno produzione:</b>	
<b>Dati fabbricante:</b>	
<b>Accessorio:</b>	disco d= 230 mm
<b>Attività:</b>	taglio
<b>Materiale:</b>	ferro
<b>Annotazioni:</b>	profilato C
<b>Data rilievo:</b>	25.06.2009


**LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA**

<b>L<sub>Aeq</sub> dB(A)</b>	100,3
<b>L<sub>Ceq</sub> dB(C)</b>	98,9
<b>LIVELLO DI PICCO</b>	
<b>L<sub>peak</sub> dB(C)</b>	117,9

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
62,1	61,3	63,4	72,5	83,6	88,7	94,0	93,2	92,4	87,1	99,0	97,7


**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	05/11/2008
Microfono Svantek	SV 22	4011859	07/11/2008
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	07/11/2008