

**TAGLIALATERIZI**

Rif.: 900-(IEC-3)-RPO-01

<b>Marca:</b>	MAKER
<b>Modello:</b>	TPS 90
<b>Potenza:</b>	3,00 KW
<b>Dati fabbricante:</b>	

<b>Accessorio:</b>	
<b>Attività:</b>	taglio
<b>Materiale:</b>	laterizi
<b>Annotazioni:</b>	

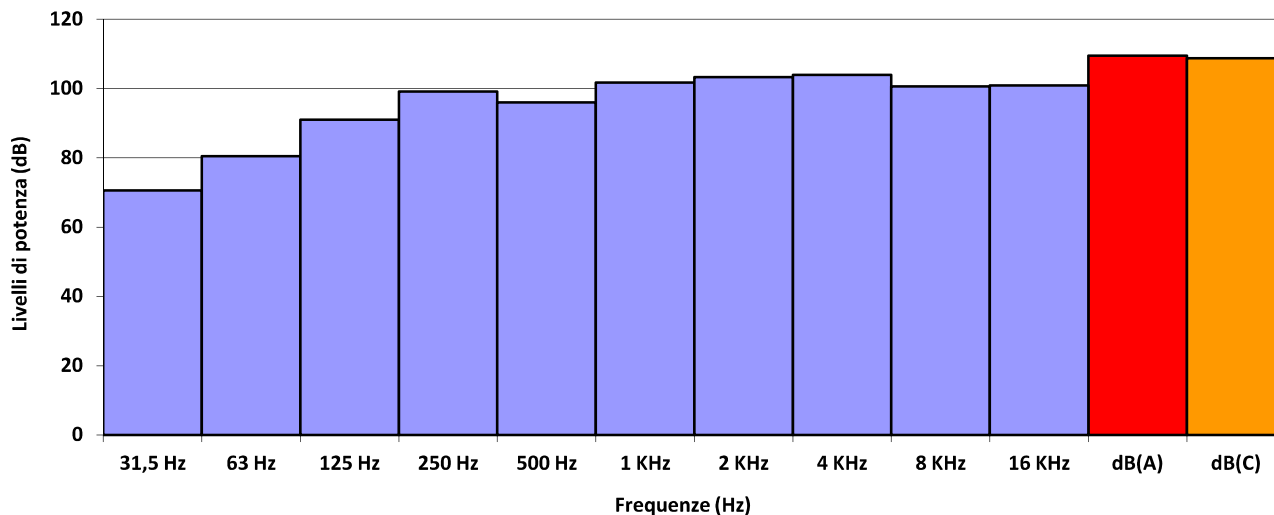
**Data rilievo:** 19.05.2009

POTENZA SONORA

**L<sub>w</sub> dB(A)** 110

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
70,6	80,5	91,0	99,2	96,0	101,7	103,3	104,0	100,6	100,9	109,5	108,8


**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Bruel & Kjaer	2250		22/03/2009
Microfono Bruel & Kjaer	4189		22/03/2009

**TAGLIALATERIZI**

Rif.: 900-TO-1214-1-RPR-11

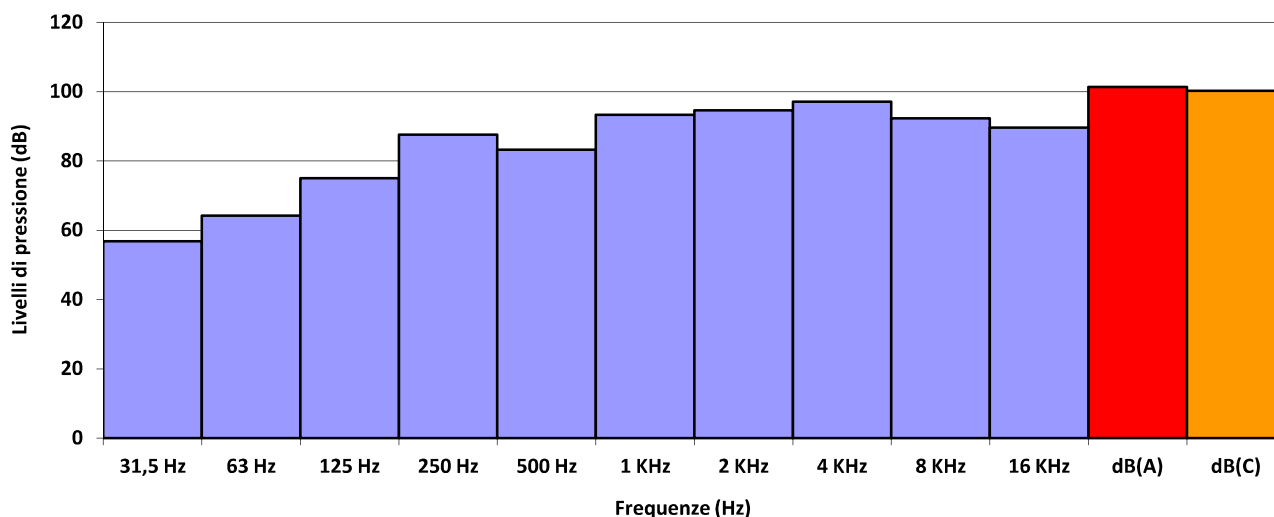
<b>Marca:</b>	MAKER
<b>Modello:</b>	TPS 90
<b>Potenza:</b>	3,00 KW
<b>Anno produzione:</b>	2002
<b>Dati fabbricante:</b>	
<b>Accessorio:</b>	
<b>Attività:</b>	taglio
<b>Materiale:</b>	laterizi
<b>Annotazioni:</b>	
<b>Data rilievo:</b>	19.05.2009



<b>LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA</b>	
<b>L<sub>Aeq</sub> dB(A)</b>	102,6
<b>L<sub>Ceq</sub> dB(C)</b>	101,5
<b>LIVELLO DI PICCO</b>	
<b>L<sub>peak</sub> dB(C)</b>	121,0

**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
56,8	64,2	75,0	87,6	83,3	93,3	94,6	97,1	92,3	89,6	101,4	100,3


**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	05/11/2008
Microfono Svantek	SV 22	4011859	07/11/2008
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	07/11/2008